

# ACCUMULATEUR DYNAMIQUE VENTOUX Etroit 8-24H

107, boulevard Ney  
75883 PARIS Cedex 18

Tél.: 01 53 06 27 00 – Fax: 01 42 29 66 05

Fiche N° SAV 01 0047 A03


Série commerciale

Série type


8250 2-3-4

8250 2-3-4

## STRUCTURE METALLIQUE

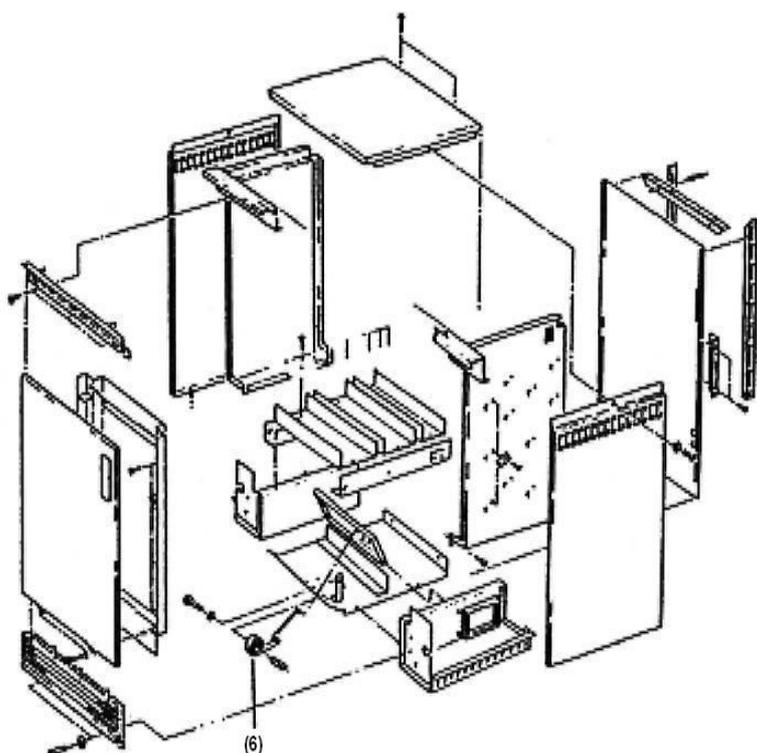

## COMPOSANTS ELECTRIQUE ET DIVERS

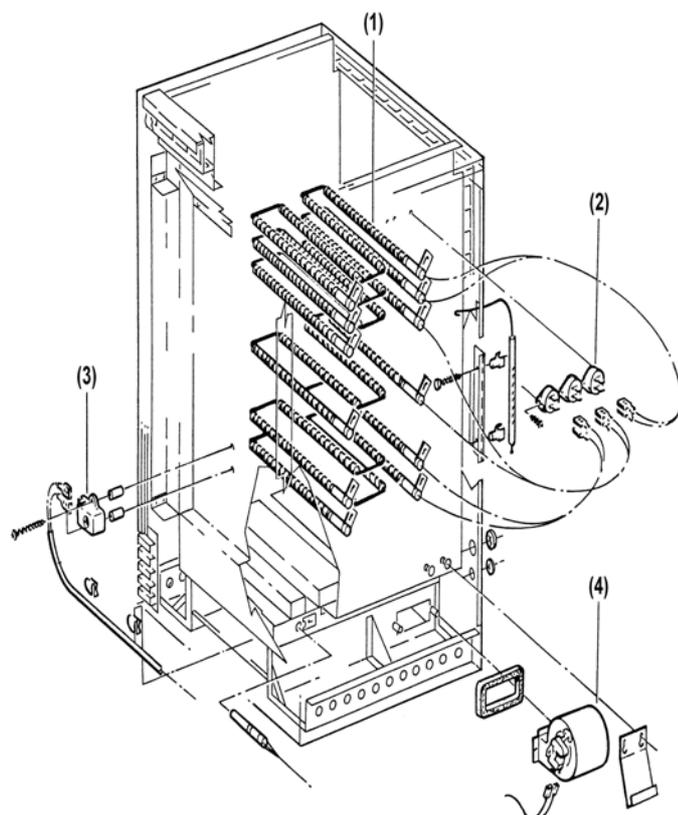

Rep.	Désignation composant électrique et divers	Réf.	Ind prix
1	Résistances (le jeu de 2)		
	2 kW avant juin 1984	S104BKA005	B13
	2 kW depuis juin 1984	S104BKA002	C13
	3 kW avant juin 1984	S104CCA006	C13
	3 kW depuis juin 1984	S104CCA003	F13
	4 kW avant juin 1984	S104CUA006	J13
	4 kW depuis juin 1984	S104CUA002	K13
	5 kW avant juin 1984	S104DMA004	A14
	5 kW depuis juin 1984	S104DMA002	F15
	6 kW avant juin 1984	S104EEA006	F14
	6 kW juin 84 - mars 1995	S104EEA003	I15
	6 kW après mars 1995	S104EEA008	I15
	8 kW avant juin 1984	S104FPA005	H14
	8 kW juin 84 - mars 1995	S104FPA002	A16
	8 kW après mars 1995	S104FPA007	A16

Rep.	Désignation composant électrique et divers	Réf.	Ind prix
2	Sécurité de charge	S132AA0016	A6
3	Sécurité de ventilation	S132AA0017	J7
4	Turbine droite (tout modèle)	S122AA0016	M15
5	Turbine gauche (tout modèle)	S122AA0017	M15
6	Bilame	S131BB0011	I11
7	Interrupteur double unipolaire	S133AA0016	E9
8	Interrupteur simple unipolaire	S133AA0017	G8
9	Bornier de raccordement puissance	S232AA0110	J8
10	Carte électronique rec 2002	S136AA0244	D16
10+11	Kit reg 2002 + potentiomètre + sonde	S136AA0245	M16
11	Ensemble sonde + potentiomètre	S136AA0238	F13
12	Manette ambiance	S323FF0001	B7
13	Manette charge	S323FF0002	C7
14	Thermostat d'ambiance	S131BB0013	G12
15	Bornier 6 plots « connexion résistance »	S232AA0018	D8

Commercialisation S23/84 – S52/92

A01 : correction fiche sav

A02 : S232AA0021 devient S232AA0110

A03 : fin de commercialisation des isolants

# ACCUMULATEUR DYNAMIQUE VENTOUX Etroit 8-24H

Fiche N° SAV 01 0047 A03

107, boulevard Ney  
75883 PARIS Cedex 18


Tél.: 01 53 06 27 00 – Fax: 01 42 29 66 05

Série commerciale

Série type  
8250 2-3-4

8250 2-3-4

## SCHEMA ELECTRIQUE ACCUMULATEUR DYNAMIQUE 8/24 HEURES

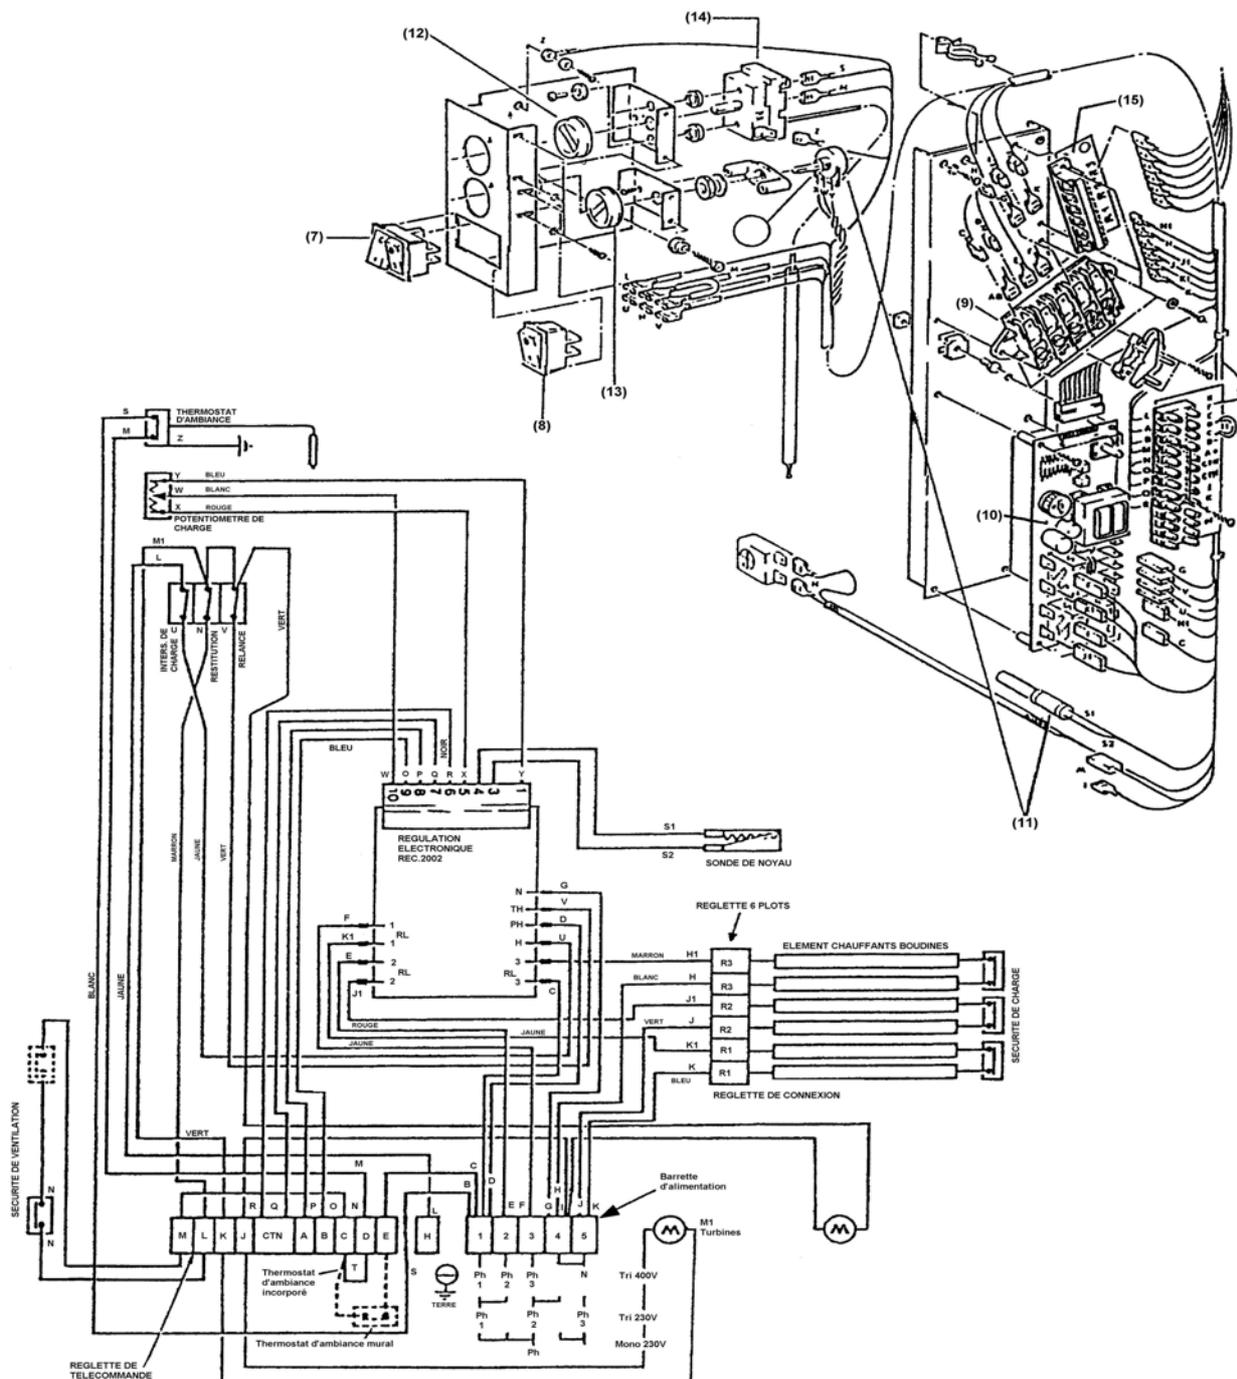

Commercialisation S23/84 – S52/92  
A01 : correction fiche sav  
A02 : S232AA0021 devient S232AA0110  
A03 : fin de commercialisation des isolants

# ACCUMULATEUR DYNAMIQUE VENTOUX Etroit 8-24H

**107, boulevard Ney  
75883 PARIS Cedex 18**

Tél.: 01 53 06 27 00 – Fax: 01 42 29 66 05

**Fiche N° SAV 01 0047 A03**

Série commerciale

Série type

8250 2-3-4

8250 2-3-4

## ISOLANT ET REFRACTAIRE

Rep.	Désignation Isolant et réfractaire	Réf.	Ind prix
A	Panneau laine de roche avant pour 5KW 385*640*30 Pour 6KW 450*640*30*30 Pour 8KW 590*640*30	S142AA0036 S142AA0037 S142AA0038	
€	Panneau laine de roche arrière (idem A) pour 5KW 385*640*30 Pour 6KW 450*640*30*30 Pour 8KW 590*640*30	S142AA0036 S142AA0037 S142AA0038	
D	Panneau laine de roche côté ext Pour 5-6-8KW 440*640*25	S142AA0039	
E	Panneau laine de roche côté int Pour 5-6-8KW 360*640*25	S142AA0040	
F	Panneau laine de roche dessus ext Pour 5KW 435*433*40 Pour 6KW 500*433*40 Pour 8KW 640*433*40	S142AA0041 S142AA0042 S142AA0043	
G	Panneau laine de roche dessus int Pour 5KW 335*360*50 Pour 6KW 400*360*50 Pour 8KW 540*360*50	S142AA0044 S142AA0045 S142AA0046	
1	Isolant de fond 335*50*50 pour 5KW	S142CC0007	
2	Isolant de fond 335*85.5*50 pour 5KW	S142CC0010	
3	Isolant de fond 400*50*50 pour 6KW	S142CC0002	
4	Isolant de fond 400*85.5*50 pour 6KW	S142CC0004	
5	Isolant de fond 540*50*50 pour 8KW	S142CC0008	
6	Isolant de fond 540*85.5*50 pour 8KW	S142CC0011	
	Colis de brique n°2	S141AA0007	
	Colis de brique n°4	S141AA0008	
	Colis de brique n°5	S141AA0009	
	Colis de brique n°6	S141AA0010	
	Colis de brique n°8	S141AA0023	

Commercialisation S23/84 – S52/92

A01 : correction fiche sav

A02 : S232AA0021 devient S232AA0110

A03 : fin de commercialisation des isolants

# ACCUMULATEUR DYNAMIQUE VENTOUX Etroit 8-24H

107, boulevard Ney  
75883 PARIS Cedex 18


Tél.: 01 53 06 27 00 – Fax: 01 42 29 66 05

Fiche N° SAV 01 0047 A03

Série commerciale

Série type  
8250 2-3-4

8250 2-3-4

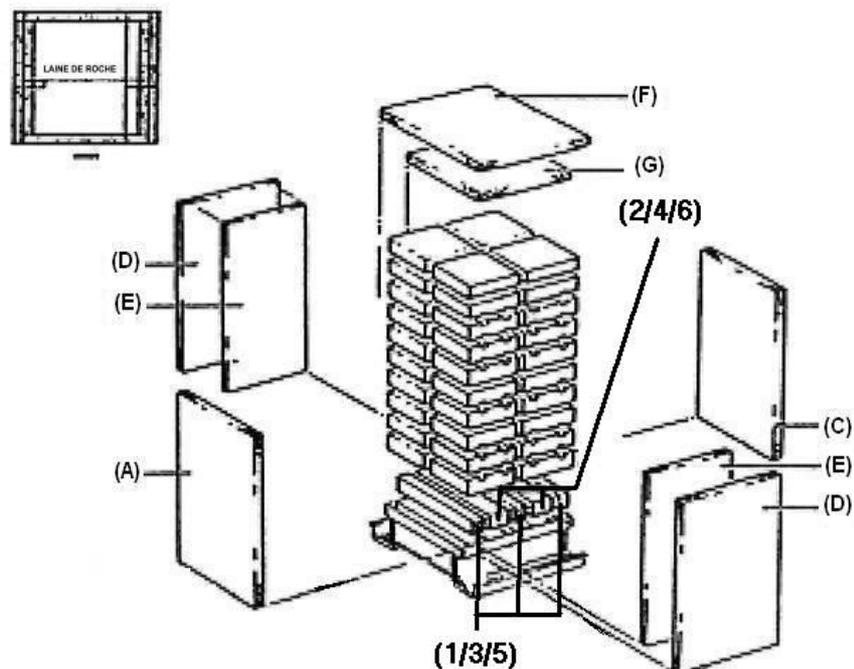

Commercialisation S23/84 – S52/92

A01 : correction fiche sav

A02 : S232AA0021 devient S232AA0110

A03 : fin de commercialisation des isolants