Noirot

Accumulateur Dynamique
Série Haute 6000W

Fiche N° SAV 01 0054 A05

Série commerciale	Série type
8255 6AAER	8255 6AAER ind00

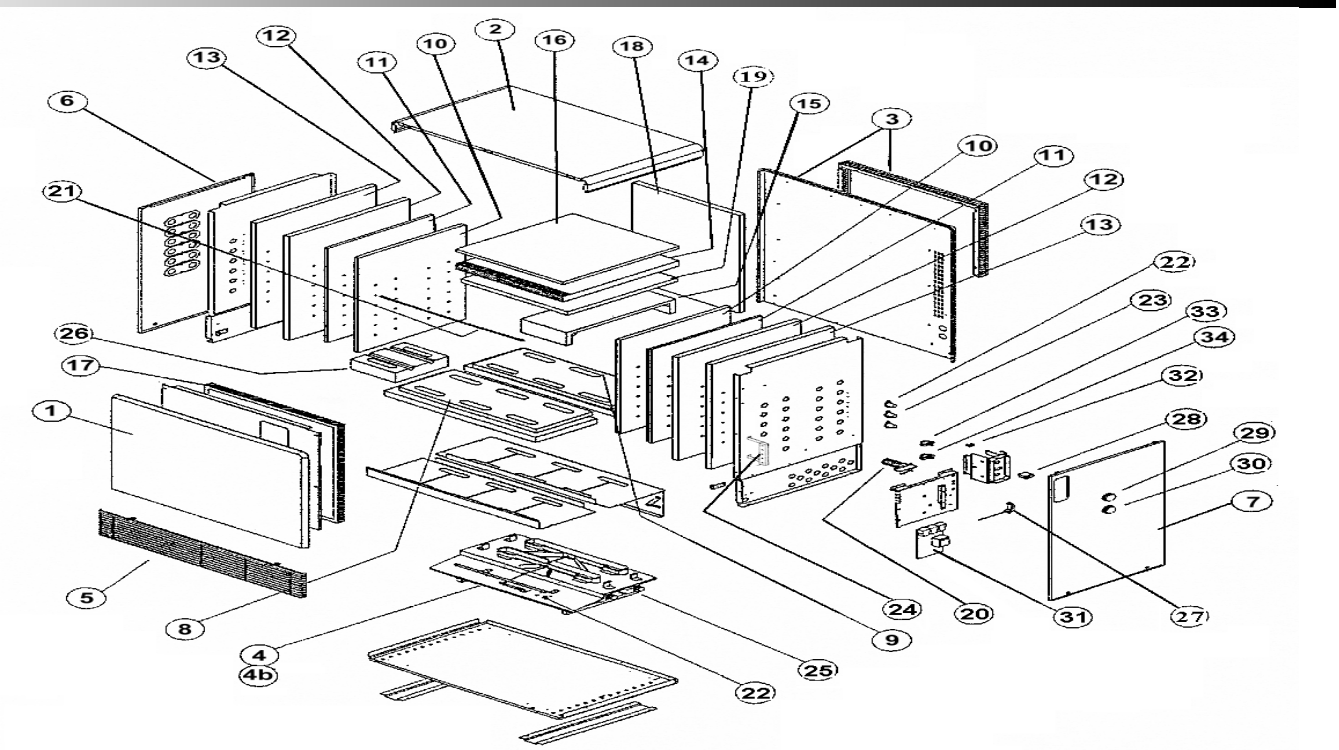

Rep	Désignation	Référence	Modif. mois/année	Ind. prix	Rep	Désignation	Référence	Ind. Prix
~~1~~	~~Panneau avant peint~~	~~S303AA5010~~			~~17~~	~~Isolant avant (545X564X25 WDS)~~	~~S142BB0041~~	
2	Capot supérieur peint	S303AA5008ER *		B13	18	Isolant arrière (545X564X20 WDS)	S142BB0043 *	F14
~~3~~	~~Pan. Ar. et distancier peint~~	~~S303AA5002~~			~~19~~	~~Rehausse isolant Chapeau~~	~~S142FF0036~~	
~~4~~	~~Caisson ventila. complet~~	~~S302AA5556~~	~~Depuis S18/97~~		~~20~~	~~Ens. thermocouple+ notice~~	~~S136AA0784~~	
~~4bis~~	~~Caisson ventila. complet~~	~~S302AA5569~~	~~Avant S18/97~~		~~21~~	~~Résistance blindée 250 W~~	~~S103BBA005~~	
~~5~~	~~Grille assemblée peinte~~	~~S303AA5006~~			22	Sécurité ther 160°C charge ou venti.	S132AA0184 *	G4
~~6~~	~~Capot gauche peint~~	~~S303AA5004~~			23	Sécurité th. Réar.manu 160°	S132BB0020 *	C5
~~7~~	~~Capot droit peint~~	~~S303AA5003~~			~~24~~	~~Barrette 6 bornes à vis~~	~~S232AA0110~~	
8	Isolant de fond avant (calsil)	S142CC0030 *	Depuis S27/98	G13	25	Turbine tangentielle lg 240 (2)	S122AA0046 *	C13
9	Isolant de fond arri. (calsil)	S142CC0032 *	Depuis S27/98	F13	26	Brique magnétite	S141AA0024 *	E9
~~8/9~~	~~Isolant de fond (540X435X50) Calsil~~	~~S142CC0028~~	~~Avant S27/98~~		27	Sonde équipée + Notice d'ambiance	S136AA0774 *	A6
~~10~~	~~Isolant côté 1 (392X544X15 vermi.)~~	~~S142FF0037~~			~~28~~	~~interrupteur~~	~~S133AA0079~~	
~~11~~	~~Isolant côté 2 (392X544X10 WDS)~~	~~S142BB0035~~			~~29~~	~~Bouton sérigraphie CHARGE~~	~~S323BB0106~~	
~~12~~	~~Isolant côté 3 (437X600X20 vermi.)~~	~~S142FF0035~~			~~30~~	~~Bouton sérigraphie AMBIANCE~~	~~S323BB0107~~	
~~13~~	~~Isolant côté 4 (437X609X20 pyrol.)~~	~~S142AA0155~~			31	Carte électronique + notice	S136AA0776 *	C15
~~14~~	~~Isolant dessus (431X545X15 WDS)~~	~~S142BB0046~~			~~32~~	~~Voyant équipé + notice~~	~~S136AA0782~~	
15	Isolant Chapeau (163X390X77 ver)	S142FF0032 *		D12	~~33~~	~~Potentiomètre 22kΩ "charge" /notice~~	~~S136AA0780~~	
~~16~~	~~Isolant maintien (545X415 pyrol.)~~	~~S142AA0154~~			~~34~~	~~Potentio.22kΩ "ambiance" + notice~~	~~S136AA0781~~	

* A épuisement du stock

Commercialisation
A01 : chgt référence sécurité thermique
A02 : 2007 fin de vie des caissons + tôlerie
A03 : Fin de vie de l'ensemble thermocouple S136AA0784.
A04 : AVIS 74/16 – S45/16 MAJ fiche SAV NPU sur certain composant plus dispo.
A05 : AVIS 23/2018 – NPU barrette S232AA0110